


21/12/26  
3

Villa Normanton

95

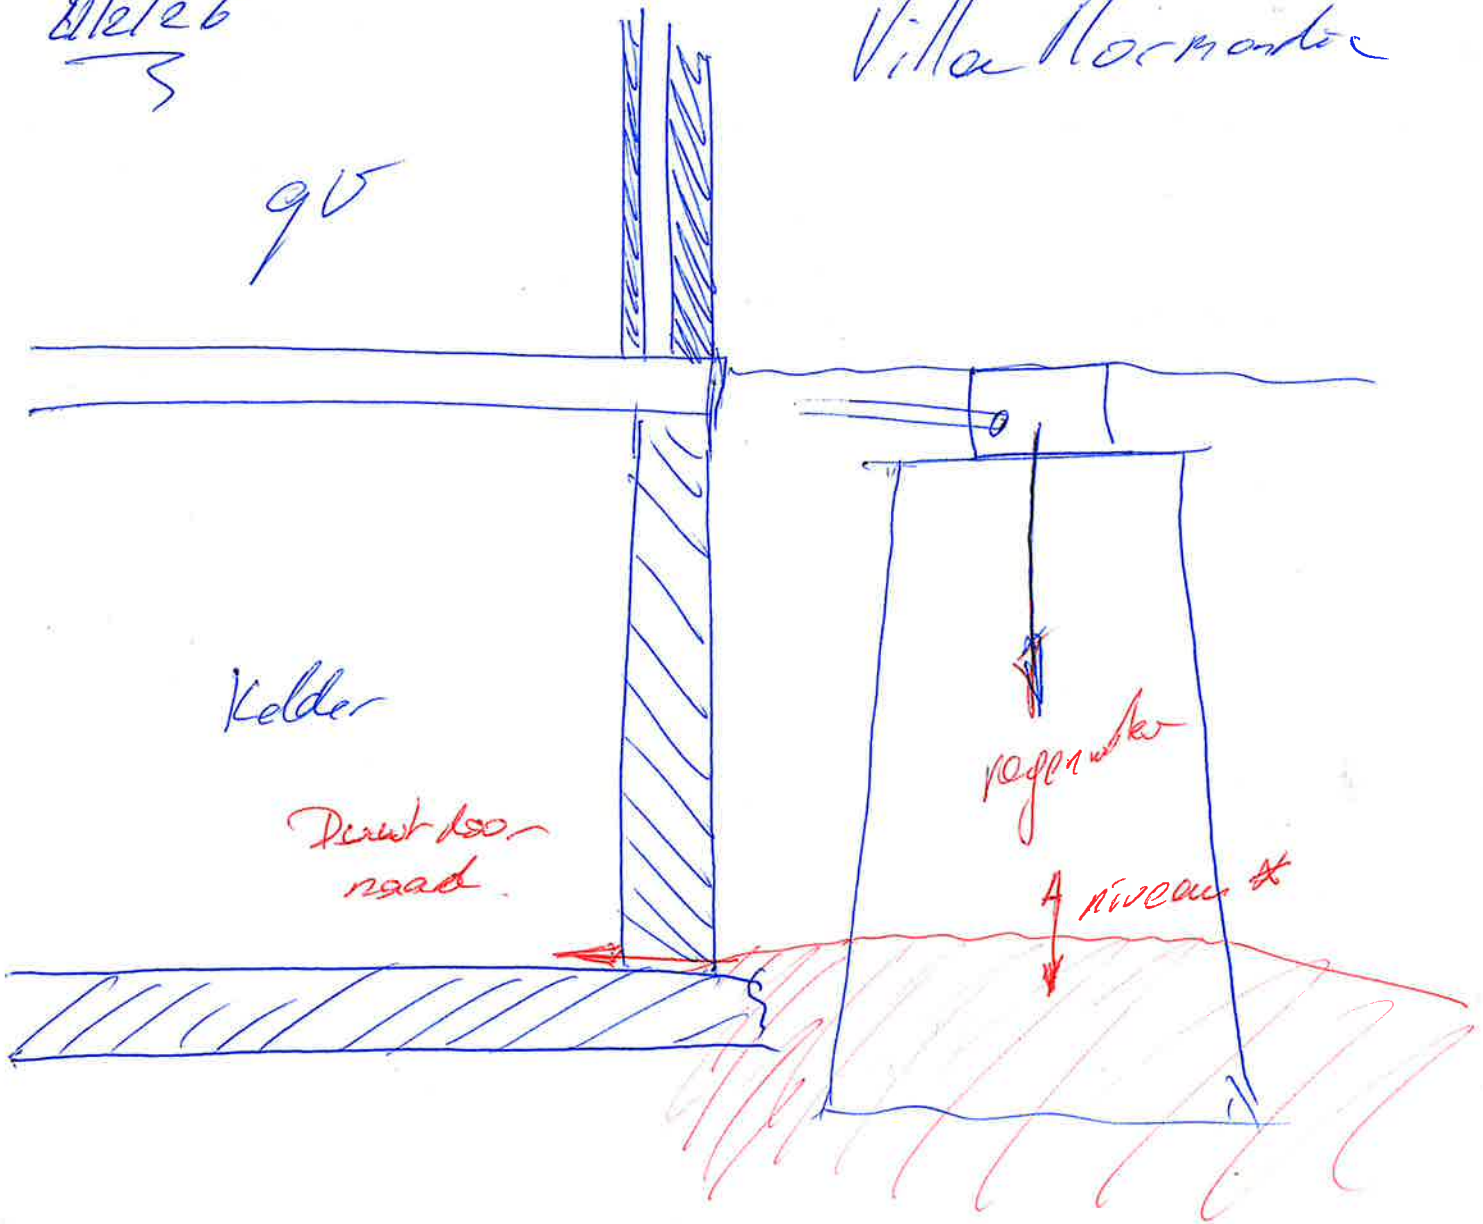

\* Niveau daalt bij droogte  
& stijgt bij regen i/v  
opname in de bodem

De toevoer verhoogt tijdelijk  
& loopt de grondwater-  
stand.

Een maal boven de kelder vloer  
drukt het door de raad.